

No:Dz2018102089



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告



认证委托人：海湾安全技术有限公司

产品型号名称：GST-TS9000 型消防电话

检 验 类 别：变更确认检验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心

检验报告

No: Dz2018102089

共 9 页 第 1 页

产品名称	消防电话	型 号	GST-TS9000
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	变更确认检验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2018 年 4 月
生产企业	北京恒业世纪科技股份有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 套	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018 年 4 月 26 日
检验依据	GB 16806-2006 《消防联动控制系统》 CNCA-C18-01: 2014 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	试验前检查、消防电话基本性能试验、绝缘电阻试验、泄漏电流试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、低温（运行）试验、恒定湿热（运行）试验		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006 《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期：2018 年 7 月 5 日		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：王邦明

审核：谢锋

编制：刘磊

国家消防电子产品质量监督检验中心

检验报告

No: Dz2018102089

共 9 页 第 2 页

认证委托人	海湾安全技术有限公司		
通信地址	河北省秦皇岛市开发区长江东道 80 号		
联系电话	0335-8502453	传 真	0335-8502532

产 品 照 片



国家消防电子产品质量监督检验中心

检验报告

No: Dz2018102089

共9页 第3页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消防电话
- 2) 型号: GST-TS9000
- 3) 执行标准号: GB 16806-2006
- 4) 生产者: 海湾安全技术有限公司
- 5) 生产企业: 北京恒业世纪科技股份有限公司
- 6) 生产地址: 河北省秦皇岛市开发区长江东道 80 号
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压: DC 24V
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外壳材质: 消防电话总机为金属;
- 2) 总机容量: 可连接 15 部消防电话分机;
- 3) 由 GST-TS-Z01A 型消防电话总机, GST-TS-100A 型、GST-TS-100B 型消防电话分机, GST-LD-8304 型消防电话插孔接口, GST-LD-8312 型电话插孔, J-SAM-GST9122A 型手动火灾报警按钮组成;
- 4) 采用液晶显示器显示信息;
- 5) 采用外部供电方式 (DC24V)。

三、产品关键件描述:

送话器

型号: CZ II-Φ10/-58dB -5.08

生产者: 宁波市鄞州声光电子有限公司

一致性核查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心

检验报告

检验结果汇总表

生产企业：北京恒业世纪科技股份有限公司

№：Dz2018102089

产品型号：GST-TS9000

共 9 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB 16806—2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	/
2	消防电话基本性能 试验	5.7	功 能 正 常。	合 格	/
3	绝缘电阻试验	5.13	1#试样有绝缘要求的外部 带电端子与机壳间的绝缘 电阻值：大于 1000MΩ。	合 格	/
4	泄漏电流试验	5.14	—	—	DC24V 供电
5	射频电磁场辐射抗 扰度试验	5.16	功 能 正 常。	合 格	/
6	射频场感应的传导 骚扰抗扰度试验	5.17	功 能 正 常。	合 格	/
7	静电放电抗扰度试 验	5.18	功 能 正 常。	合 格	/
8	电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验	5.19	功 能 正 常。	合 格	/
9	浪涌（冲击）抗扰 度试验	5.20	功 能 正 常。	合 格	/
10	低温（运行）试验	5.23	功 能 正 常。	合 格	/
11	恒定湿热（运行） 试验	5.24	功 能 正 常。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018102089

共 9 页 第 5 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

3) 受试设备连接图:

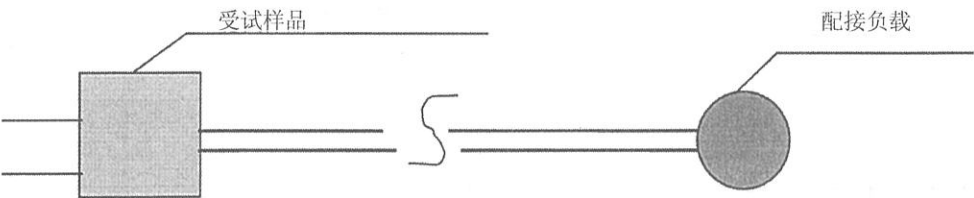

4) 试验布置示意图:

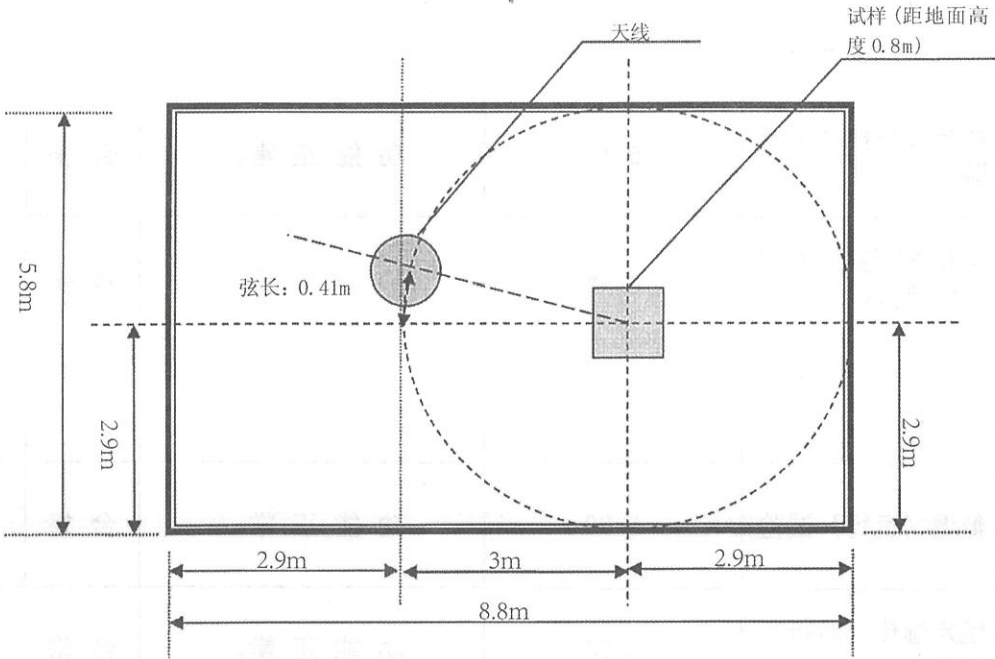

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018102089

共 9 页 第 6 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

3) 受试设备连接图:

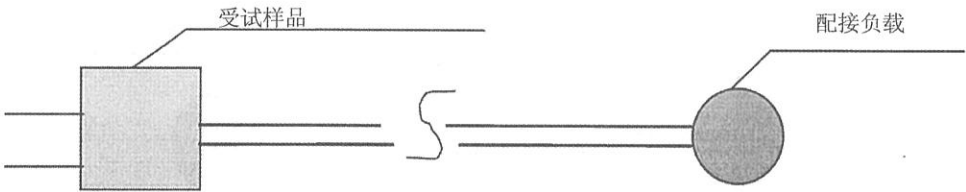

4) 试验布置示意图:

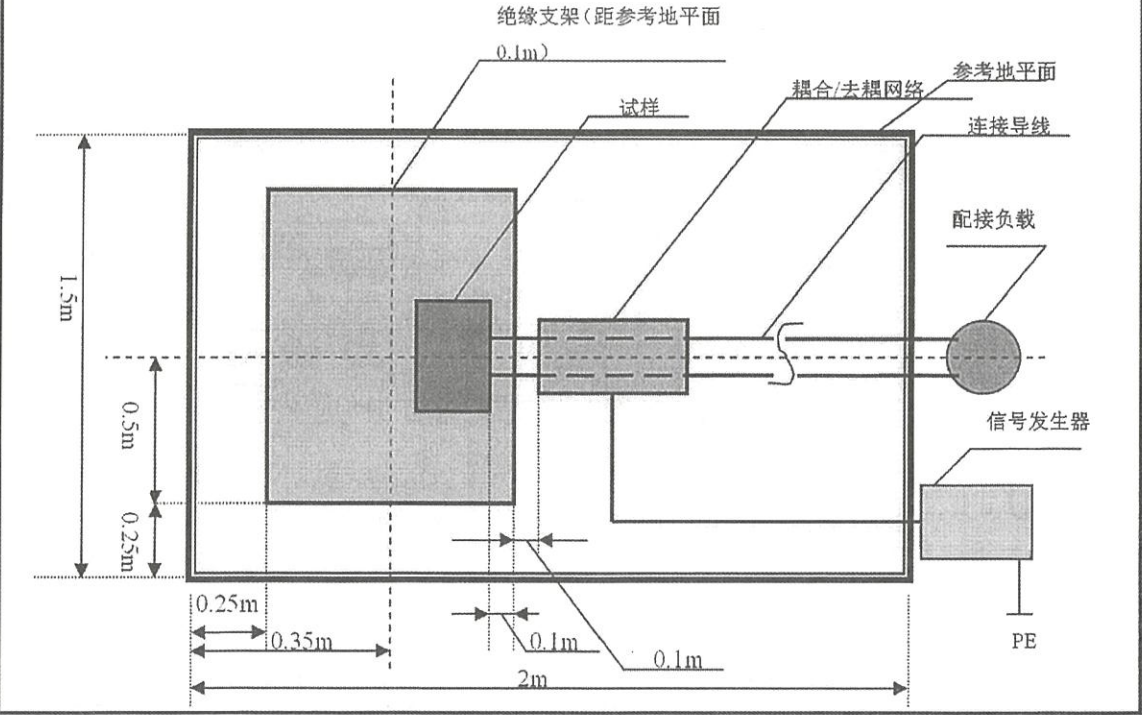

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018102089


共 9 页 第 7 页

静电放电抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

- 3) 受试设备连接图:

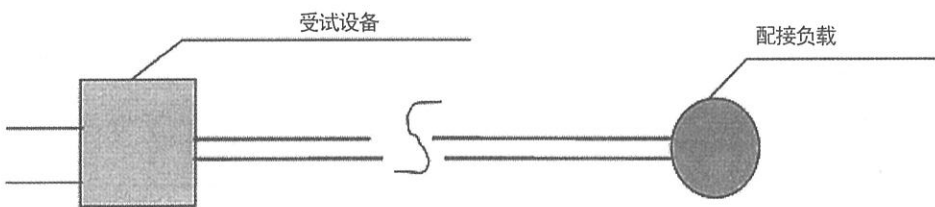

- 4) 试验布置示意图:

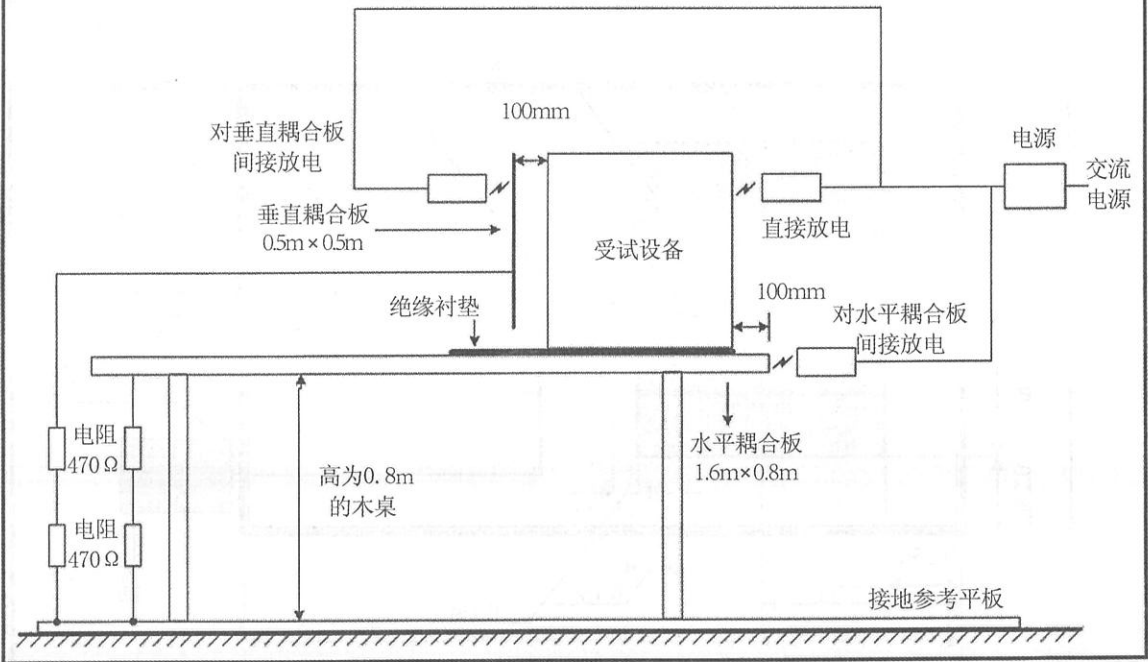

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2018102089

共 9 页 第 8 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲发生器	NSG2025	合格

3) 受试设备连接图:

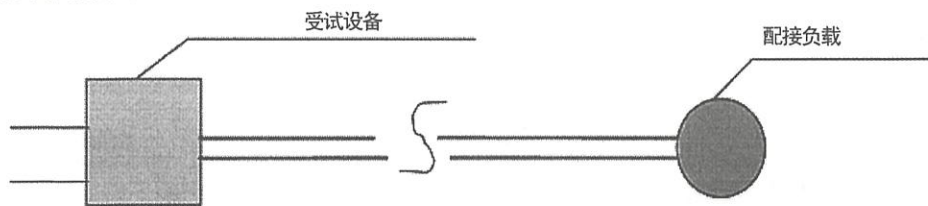

4) 试验布置示意图:

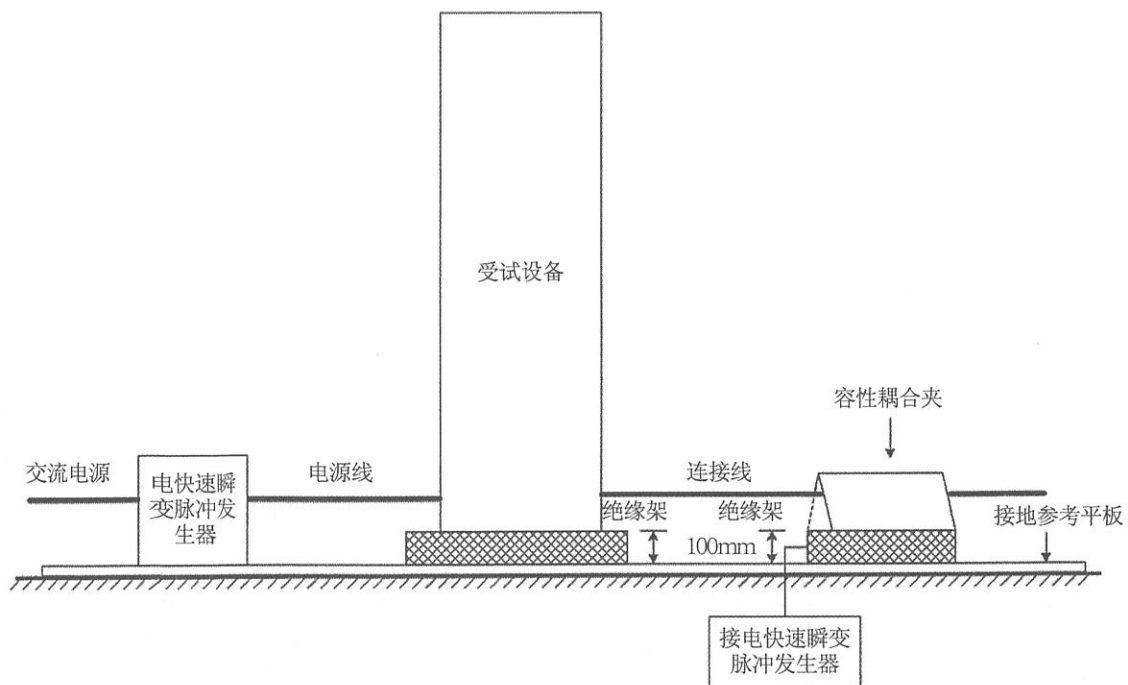

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2018102089

共9页 第9页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
电浪涌冲击发生器	SKS-05101	合格

3) 受试设备连接图

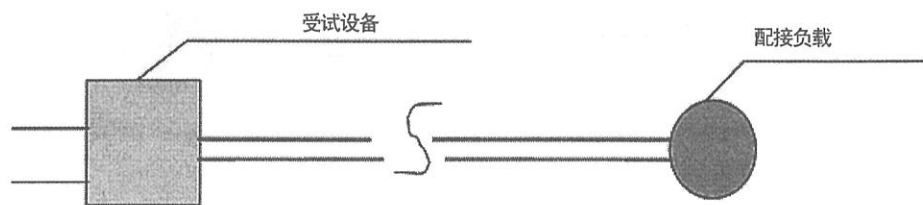

4) 试验布置示意图

